


WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VOOR LEGIONELLABEHEER

Wat zijn jouw wettelijke verplichtingen rond drinkwater? Beantwoord de vragen en kruis aan wat van toepassing is in de kolom rechts. Aan de achterkant vind je een lijst met de verplichtingen die bij elk pakket horen.

START

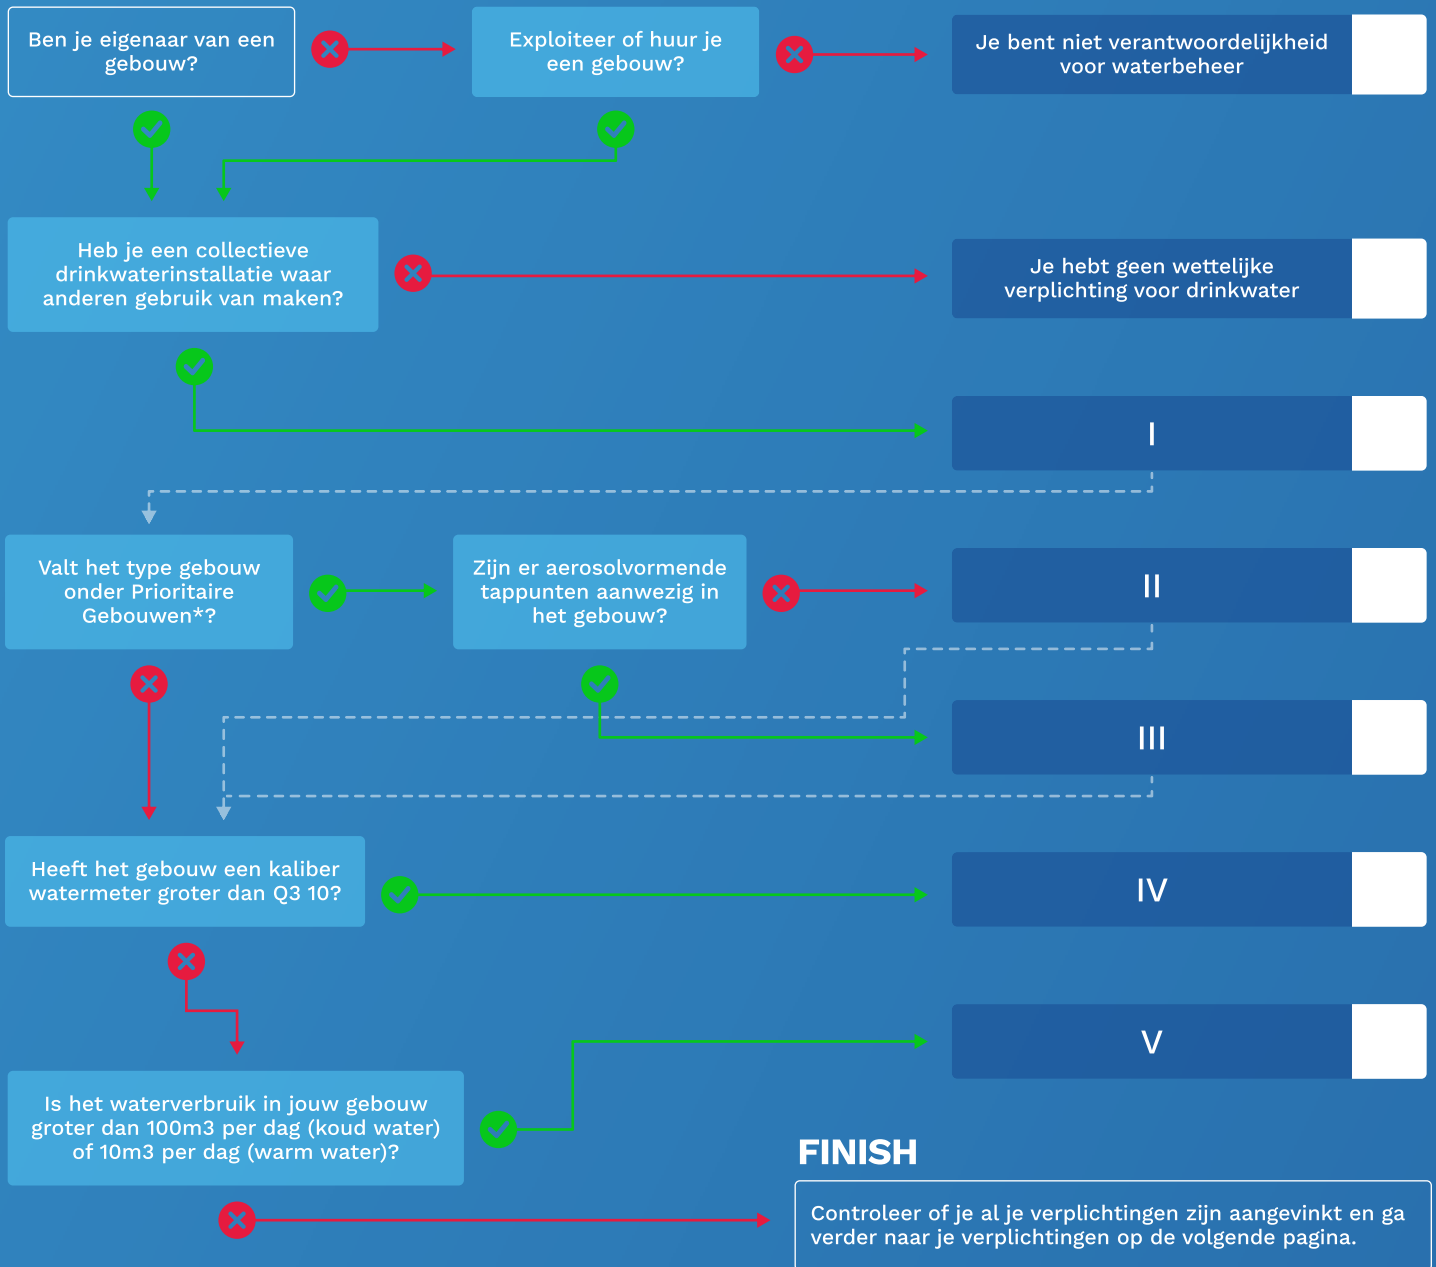

HUURDER/EXPLOITANT VAN HET PAND

Als gebruiker van een pand ben jij verantwoordelijk voor het periodieke beheer en onderhoud van de waterinstallatie.

Maatregelen	I	II	III	IV	V	✓
Verzegelingscontrole - jaarlijks		X	X			
Temperatuur meten koud - jaarlijks	X					
Temperatuur meten koud - maandelijks	V					
Temperatuur meten koud - wekelijks			X			
Temperatuur meten warm - elk kwartaal	X					
Temperatuur meten warm - maandelijks	V	V				
Temperatuur meten warm - wekelijks			X			
Controle op doorstroming essentiële leidingdelen				X		
Controle op aanwezigheid micro-organismen*					X	
Controle op chemische parameters**					X	
Controleren/kalibreren thermometers - jaarlijks		V	V			
Controle verkalking (douchekoppen, perlators etc)		V	V			
Controleren/vervangen afsluiters en kranen - jaarlijks		V	V			
Spoelen*** koud - maandelijks	V					
Spoelen*** koud- wekelijks	V	X	X			
Spoelen*** warm - maandelijks	V					
Spoelen*** warm - wekelijks	V	X	X			
Regelmatige verversing van het leidingwater borgen	X	X	X	X	X	
Bijhouden installatietekeningen en schema's	V			X		
Bijhouden logboek	V	X	X	X		

EIGENAAR VAN HET PAND

Let op: als je eigenaar van een pand bent dat je ook zelf gebruikt, moet je de maatregelen uit beide categorieën volgen.

Maatregelen	I	II	III	IV	V	✓
Uitgebreide risicoanalyse uitvoeren en BP opstellen (BRL6010)			X			
Beperkte risicoanalyse uitvoeren en BP opstellen (BRL6010)		X				
RA en BP opstellen (niet BRL6010)	V			V	V	
NEN1006-inspectie	V			V	V	
Installatie-aanpassingen uitvoeren nav RA of inspectie	X	X	X			
Controleren aanwezigheid en werking beveiligingstoestellen	V	V	V	X	V	
Monsternamen - jaarlijks	V					
Monsternamen - halfjaarlijks		X	X			
Keerklepcontrole - jaarlijks	X	X	X			
Controleren/kalibreren temperatuurmeter gebouw - 3-jaarlijks	V	X	X	V	V	
Onderhoud appendages en toestellen (boiler, waterontharder etc) - jaarlijks	V	X	X	V	V	

NOTEER JOUW BEDRIJFSGEGEVENS

Naam

Bedrijf

x - wettelijke verplichting v - wordt geadviseerd

*controleren op E.coli, enterococci, cryptosporidium, (entero)virus, giardia, campylobacter, bacteriofagen

**controleren op acrylamide, antimoon, arseen, benzeen, benzo(a)pyreen, boor, bromaat, cadmium, chroom, cyaniden, 1,2-dichloorethaan, epichloorhydrine, fluoride, koper, kwik, lood, nikkel, nitraat, nitriet, PAK, PCB, pesticiden, seleen, tetra- en trichlooretheen, trihalomethanen, vinylchloride

*** Alleen tappunten die die week/maand niet gebruikt zijn hoeven gespoeld te worden